


SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA I MONITORINGU

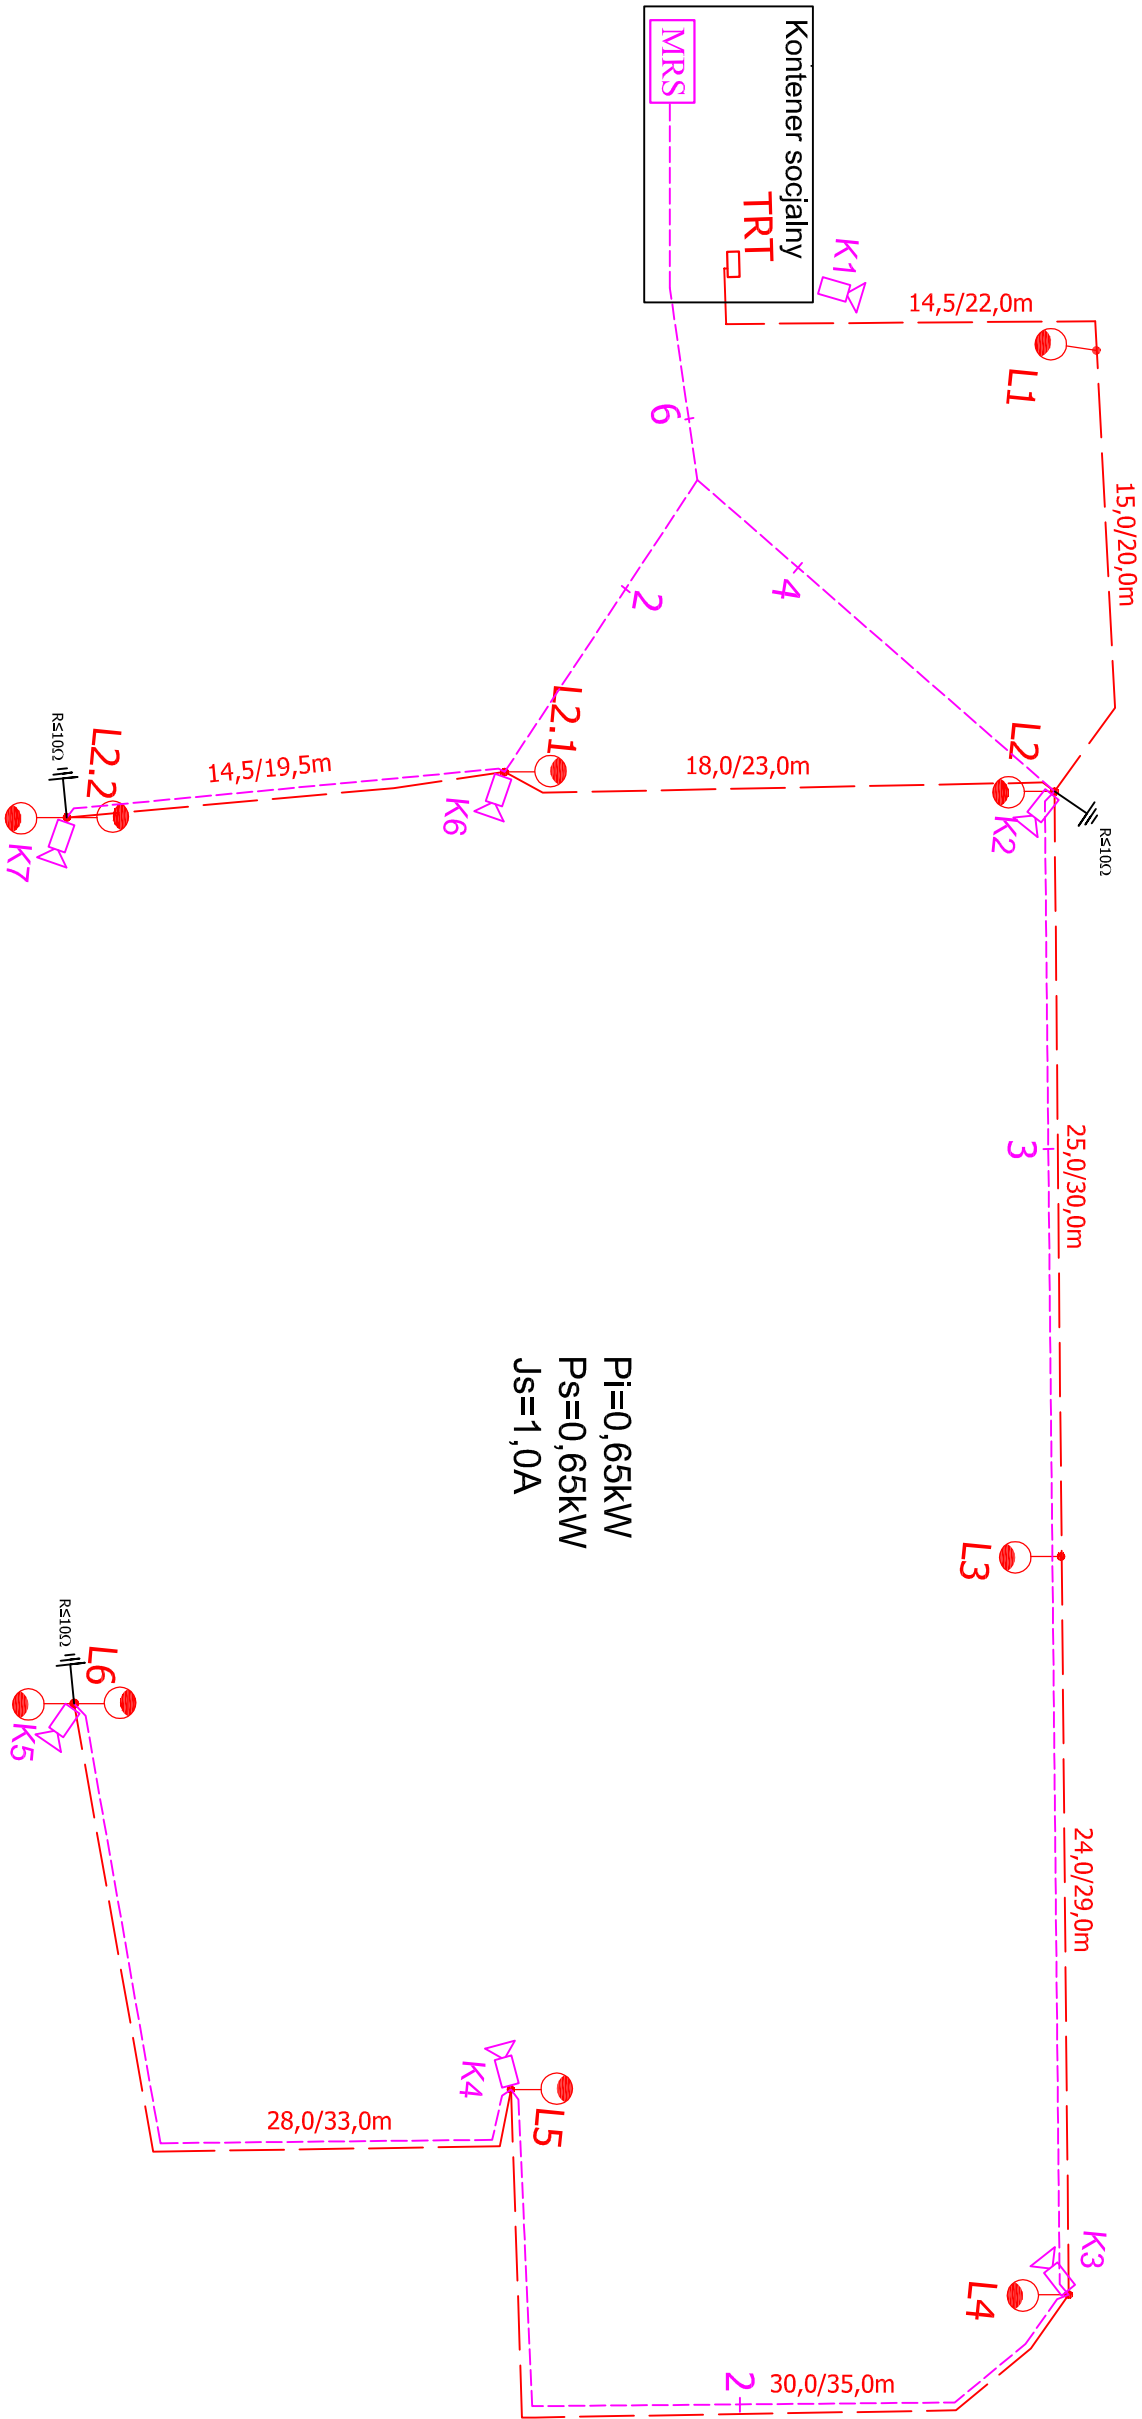

Pi=0,65kW
Ps=0,65kW
Js=1,0A

Ochrona od porażeń:

Samoczynne wyłączenie napięcia zasilania

E		OBIEKT : Targowisko stałe "Mój rynek"		DATA
ADRES:		Polanów, dz. nr 7/3, 6/6 obr. 6, gm. Polanów		11.2016r.
NAZWA RYS.:		Schemat ideowy oświetlenia i monitoringu		SKALA
PROJEKTANT:		mgr inż. Andrzej Sumnik		-----
SPRAWDZIŁ:		inż. Andrzej Kisiel		NR. RYS.
GT-V-63/57/75				3