


PROFIL PRZYŁACZA I ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODCIĄGOWEJ

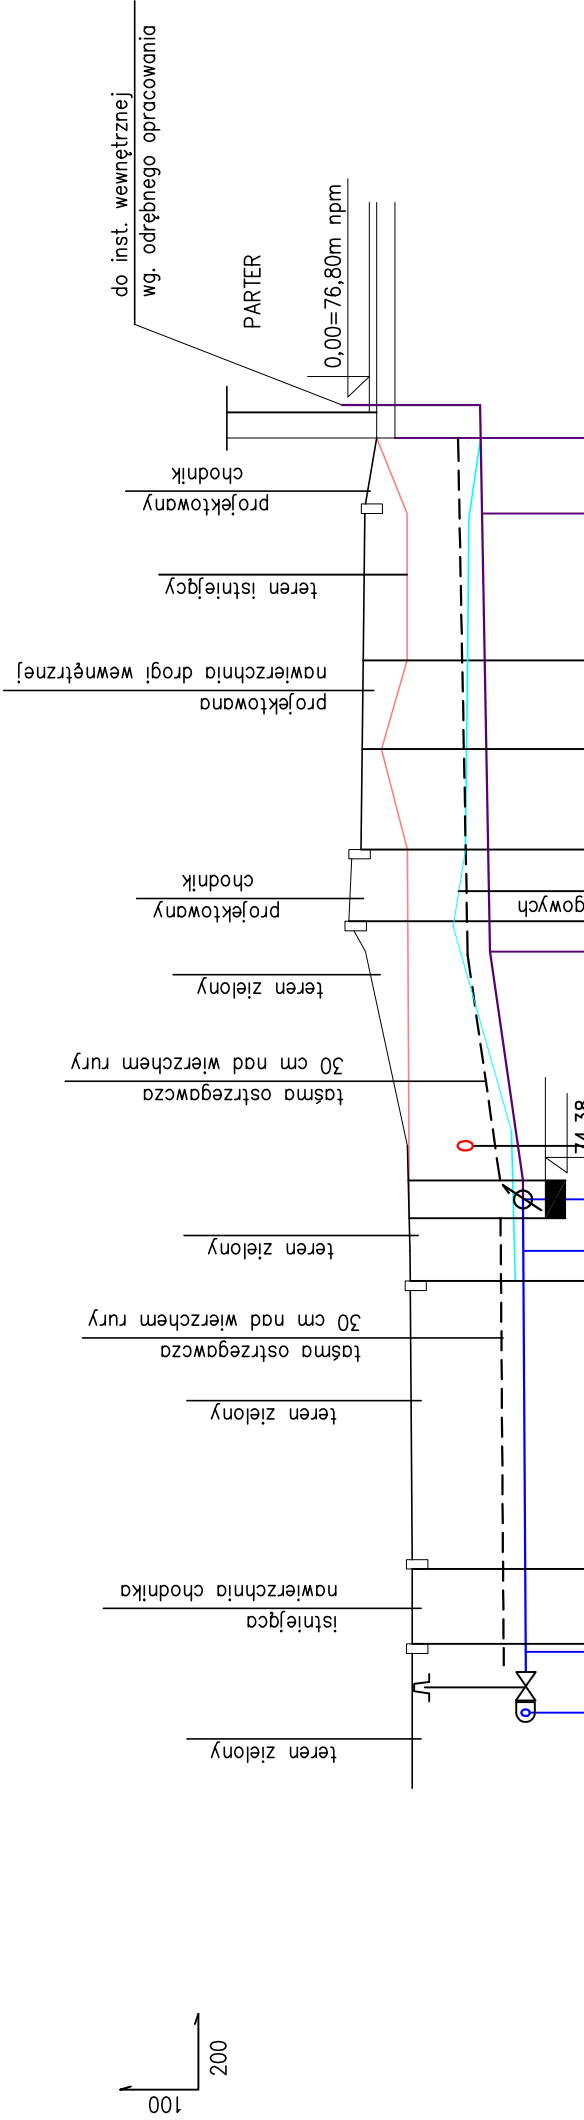

P.P. 65,00m p.p.m.

RZĘDNA TERENU – PROJ.	76,13	76,14	76,14	76,15	76,16	76,16	76,16	76,17	76,17	76,17	76,24	76,35	76,75	76,97	76,93	76,81	76,79	76,20	76,20	76,76	76,70	76,80
	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,53	1,50	1,50	1,72	1,56	1,54	1,52	1,50	1,43	1,53	1,53
RZĘDNA TERENU – ISTN.	76,13	76,14	76,14	76,15	76,16	76,16	76,16	76,17	76,17	76,17	76,20	76,20	76,14	76,20	76,20	76,20	76,54	76,20	76,20	76,20	76,70	76,70
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	74,63	74,64	74,64	74,65	74,66	74,66	74,66	74,67	74,67	74,67	74,74	74,82	75,25	75,25	75,25	75,25	75,26	75,26	75,26	75,26	75,27	75,27
ZAGŁĘBIENIE [m]	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,53	1,50	1,50	1,72	1,56	1,54	1,52	1,50	1,43	1,53	1,53
SPADEK %	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,53	1,50	1,50	1,72	1,56	1,54	1,52	1,50	1,43	1,53	1,53
DŁUGOŚĆ[m]	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
MATERIAŁ i ŚREDNICA	De 40x2,4 PE-HD SRD 17 – w zwojach																					
ODLEGŁOŚĆ[m]	0,00	1,61	1,82	1,98	3,80	4,12	7,92	8,24	3,18	11,42	13,58	15,00	5,14	20,14	20,94	22,07	5,00	27,07	30,96	0,69	31,65	31,65

De 40x2,4 PE-HD SRD 17 – w zwojach

W5 wb


W4
1,13

W3

SW

przyłącze wodociągowe

zewnątrzna instalacja wodociągowa

		PRACOWNIA PROJEKTOWA INST – PROJEKT		76–015 Manowo, Manowo 71 tel. 604–18–43–46, 507–106–130 e-mail: ppinst–projekt@ten.pl
TEMAT: Targowisko stałe "Mój rynek" Polanów, działka Nr 7/3, 6/6 obręb 6, gmina Polanów		BRANŻA INSTALACJE SANTARNE		
PROJEKT: PRZYLĄCZA I ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA		FAZA PROJ. BUDOWLANY		
RYSUNEK: PROFIL PODŁUŻNY PRZYLĄCZA I ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ		SKALA 1:100/200 DATA Grudzień 2016r.		
	IME I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	NR._RYS.
PROJEKTANT:	mgr inż. L. Żylińska-Mrozowicz	4dbc 7342/24/91		2
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. I. Piskorz – Wilczak	ZAP/0096/POOS/13		