


RZUT PRZYZIEMIA 1:50

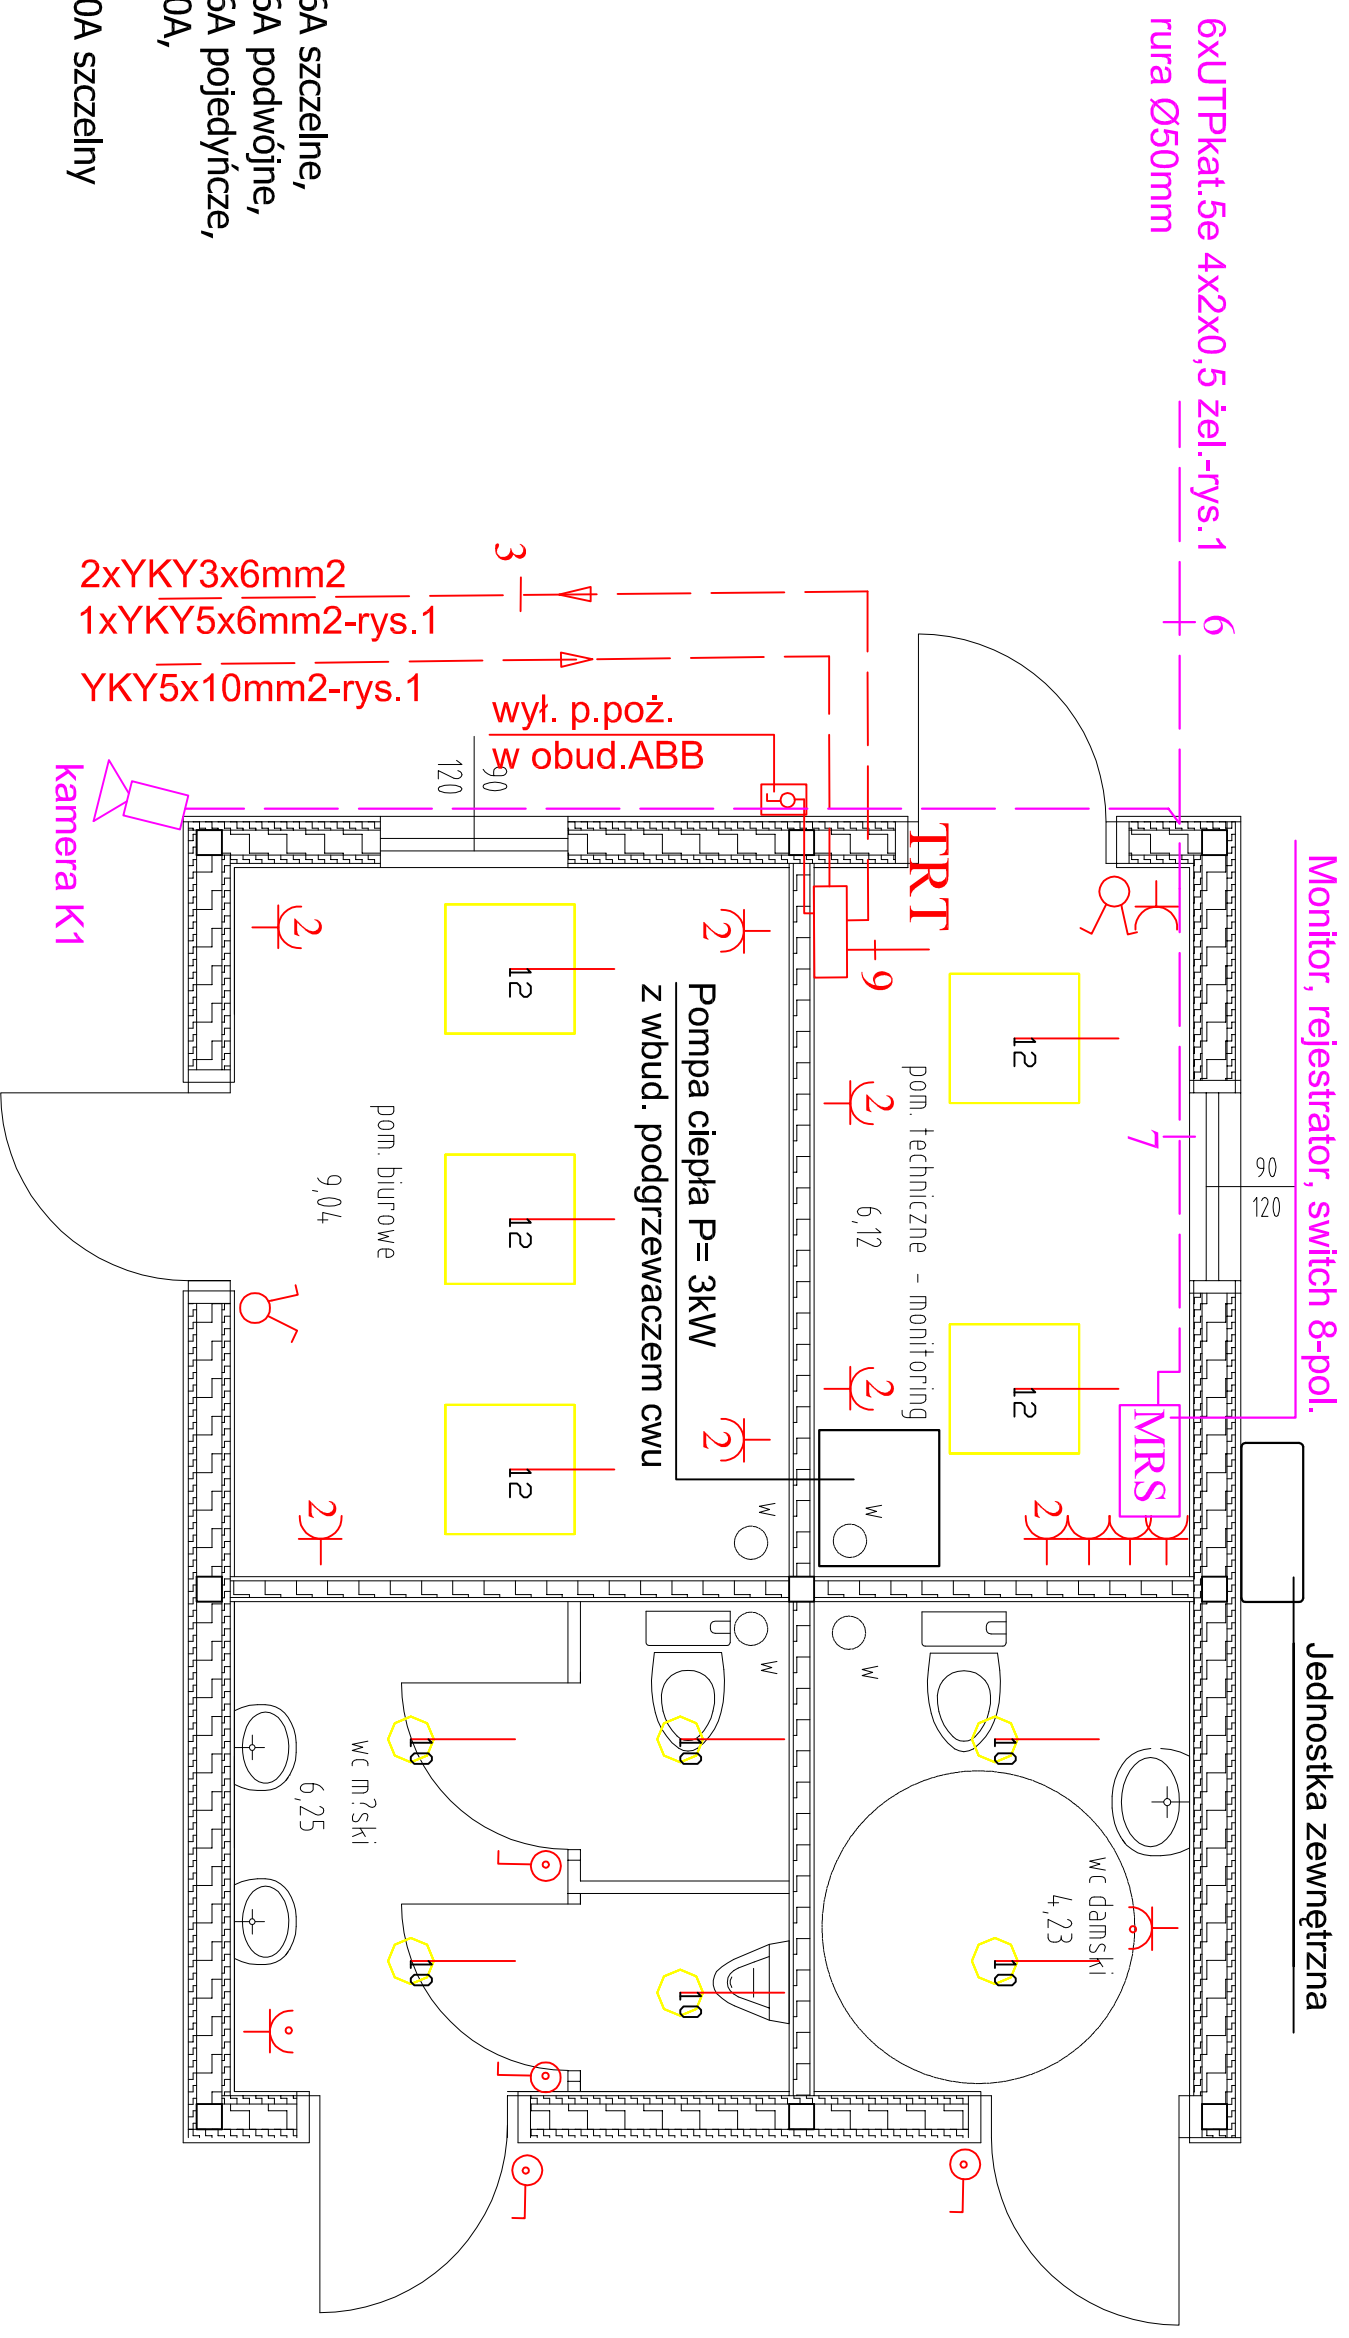

## OZNACZENIA:

- gn.wtyczkowe 230V/16A szczelne,
- gn.wtyczkowe 230V/16A podwójne,
- gn.wtyczkowe 230V/16A pojedyncze,
- łącznik 1-biegunowy 10A,
- łącznik świecznikowy,
- łącznik 1-biegunowy 10A szczelny

# OPIS PRAW OŚWIECENIOWYCH:

- 10 DRAWA ŚWIE TL EN I DWA LED 18W 4000K PRM MAT  
12 DRAWA ŚWIE TL EN I DWA LED N 36W PLX 4000K


**UWAGA:**

- w pom. tzw. "mokrych" stosować osprzęt szczelny, szczególnie lokalizację osprzętu el. (gn.wtyczkowych, opr.świetl. i innych) ustalić na pl. budowy podczas realizacji inwestycji

<div><div>E</div><div>OBIEKT:</div></div>	Targowisko state "Mój rynek"		DATA
			11.2016r.
ADRES:	Polanów, dz. nr 7/3, 6/6 obr. 6, gm. Polanów		SKALA 1 : 50
NAZWA RYS.:	PB wewnętrznych instalacji elektrycznych Kontener socjalny - rzut przyziemia		
PROJEKTANT:	mgr inż. Andrzej Surmik UAN/N/7210/57/89		
SPRAWDZIK:	inż. Andrzej Kisiel GT-V-63/57/75	NR. RYS.	2

Monitor, rejestrator, switch 8-pol.

## Jednostka zewnętrzna

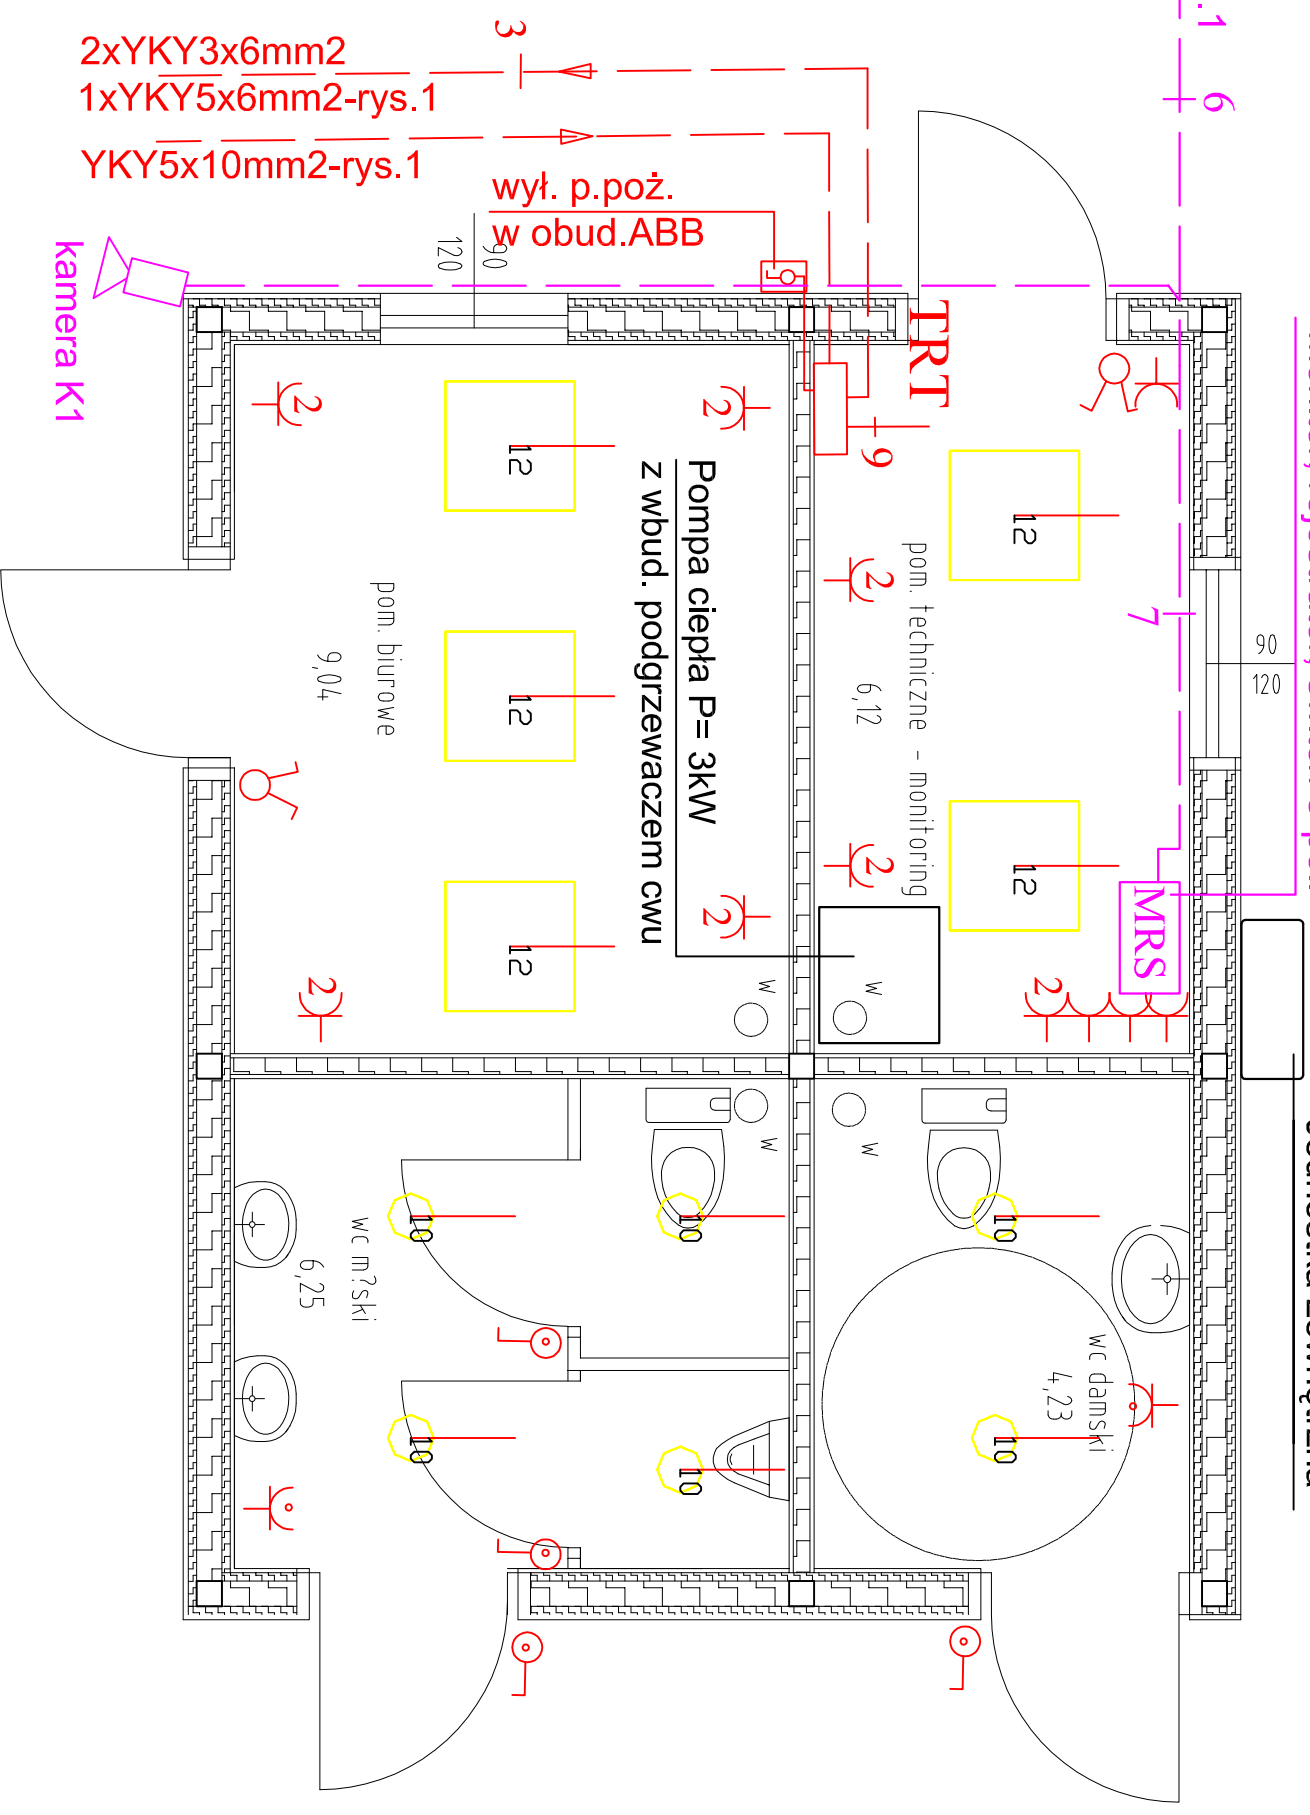

## OZNACZENIA:

- gn.wtyczkowe 230V/16A szczelne,
- gn.wtyczkowe 230V/16A podwójne,
- gn.wtyczkowe 230V/16A pojedyncze,
- łącznik 1-biegunowy 10A,
- łącznik świecznikowy,
- łącznik 1-biegunowy 10A szczelny

# OPIS PRAW OŚWIECENIOWYCH:

- 10 DRAWA ŚWIE TL EN I DWA LED 18W 4000K PRM MAT  
12 DRAWA ŚWIE TL EN I DWA LED N 36W PLX 4000K

**UWAGA:**

- w pom. tzw. "mokrych" stosować osprzęt szczelny, szczególnie lokalizację osprzętu el. (gn.wtyczkowych, opr.świetl. i innych) ustalić na pl. budowy podczas realizacji inwestycji

<div><div>E</div><div>OBIEKT:</div></div>	Targowisko state "Mój rynek"		DATA
			11.2016r.
ADRES:	Polanów, dz. nr 7/3, 6/6 obr. 6, gm. Polanów		SKALA 1 : 50
NAZWA RYS.:	PB wewnętrznych instalacji elektrycznych Kontener socjalny - rzut przyziemia		
PROJEKTANT:	mgr inż. Andrzej Surmik UAN/N/7210/57/89		
SPRAWDZIK:	inż. Andrzej Kisiel GT-V-63/57/75	NR. RYS.	2