
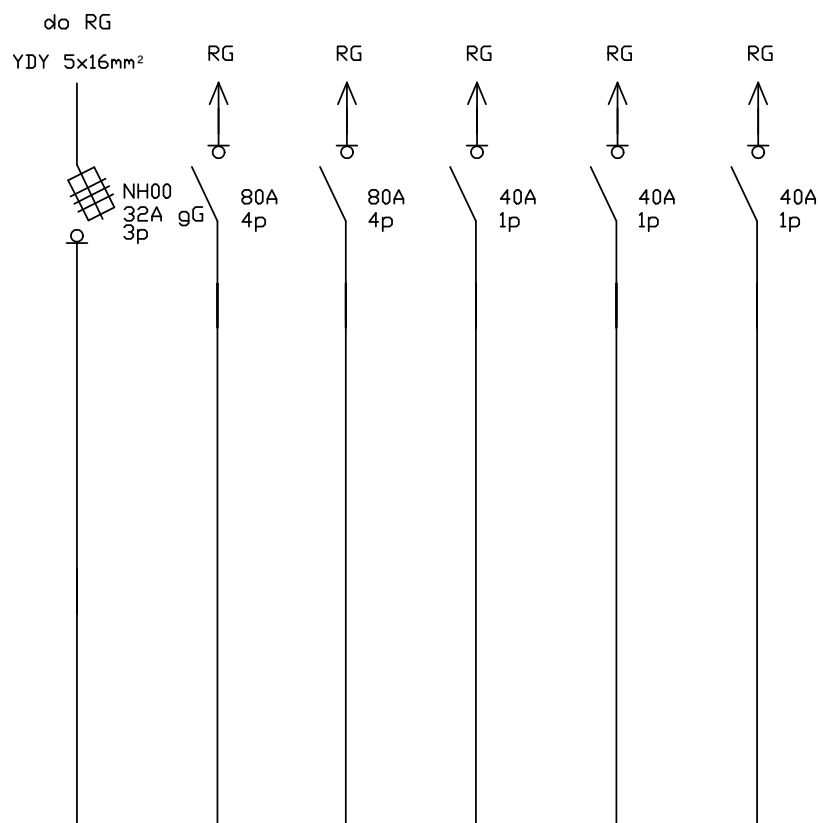


Schemat tablicy ZB

szybkie odłączenie napięcia $t = 0,2s$



Opis	do tablicy licznikowej	Zestaw Remontowy 3	Zestaw Remontowy 4	Zasilanie tablicy	Oświetlenie zewnetrzne	Zasilanie kamer
Typ kabla	Istrn. YAKY 4x16mm ²	YKY 5x6mm ²	YKY 5x6mm ²	YKY 5x2,5mm ²	YKY 3x4mm ²	YKY 3x2,5mm ²

Temat:		Budynek szatni z zapleczem sanitarnym Polanów, dz. nr 172 obr. 2			DELTA BIURO AUDYTORA ENERGETYCZNEGO 
Treść:		Schemat ZB			
Inwestor:		Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów			
Opracował:	mgr inż. Andrzej Majkowski	57/W/98			
Projektował:	mgr inż. Jerzy Birula	NN-8345/518/82		12.2016r.	
Sprawdził:		mgr inż. Piotr Konieczny	21/P/98		75-525 Koszalin ul. Piłsudskiego 56 tel./fax: (094) 342 54 64 e-mail: biurodelta@wp.pl
	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Rys. 5	