


Schemat tablicy RK szybkie odłączenie napięcia $t = 0,2s$

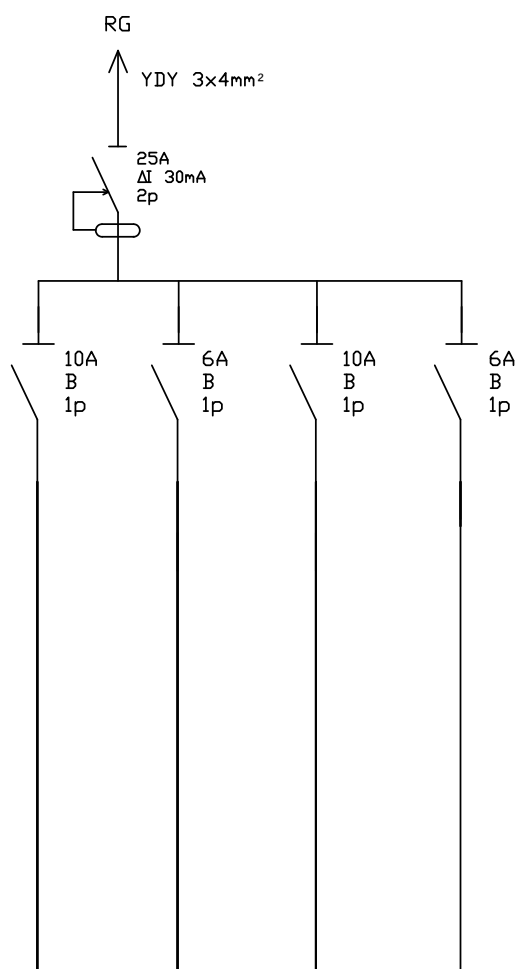

Opis	Zasilanie kotła	Gniazdo stacji uzdatniania wody	Gniazda ogólne	Oświetlenie
Typ kabla	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²

Temat:		Budynek szatni z zapleczem sanitarnym Polanów, dz. nr 172 obr. 2			DELTA BIURO AUDYTORA ENERGETYCZNEGO  75-525 Koszalin ul. Piłsudskiego 56 tel./fax: (094) 342 54 64 e- mail: biurodelta@wp.pl
Treść:		Schemat RK			
Inwestor:		Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów			
Opracował:	mgr inż. Andrzej Majkowski	57/W/98			
Projektował:	mgr inż. Jerzy Birula	NN-8345/518/82		12.2016r.	
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Konieczny	21/P/98			
	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Rys. 8	