
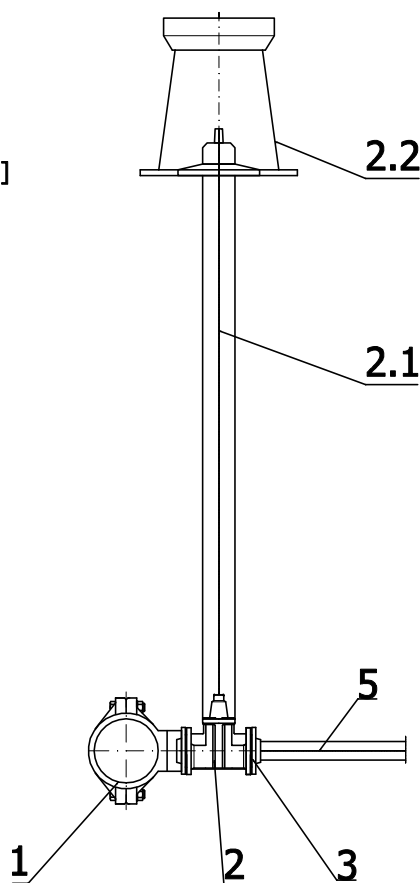


Włączenie przyłączy domowych z rur PE dn40/63 do sieci wodociągowej z rur PEØ90

Zestawienie podstawowych materiałów:

1. Opaska do nawiercania DN80 żeliwna z odejściem kołnierzowym
2. Zasuwa kołnierzowa ISO DN 1 1/2", 2" dla rur PE Ø63x5,80[mm]
- 2.1. Obudowa do zasuw do przyłączy PE dn40[mm] i PE dn63[mm]
- 2.2. Skrzynka uliczna do zasuw
3. Złączka przyłączeniowa ISO do rur PE dn40[mm] i PE dn63[mm]
4. Rura wodociągowa PE100 Ø90[mm]
5. Rura wodociągowa PEHD100 SDR11 PN16 Ø40x3,7[mm] i Ø63x5,80[mm]

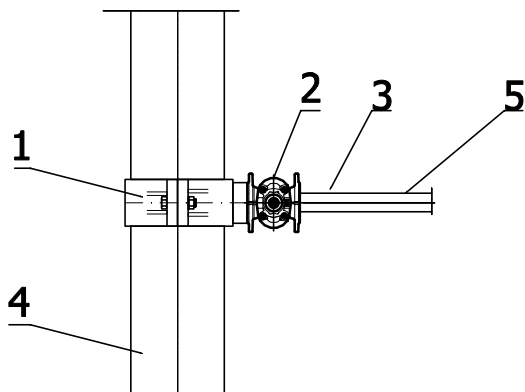

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE "INSTAL-TECH" MGR INŻ. JAN DROŻDŻ 78-320 Polczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel. +48 604 117 512			
Inwestor:	Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów		
Inwestycja:	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Kategoria obiektu budowlanego XXVI		
Adres:	m. Krytno, dz. nr 31/2, 31/3, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 49, 50/1, 54, 55, 56, 81, 83, 84, 85/3, 85/4, 88, 91, 93, 138/2, 138/3, 138/4, 138/7, 138/8, 138/9, 138/11, 138/12, 162, 169/4, 169/10 , obr. Krytno, jedn. ewid.: 320906_5, Gm. Polanów-Obszar Wiejski		
Stadium:	Projekt Techniczny	Data: 02.10.2023	
Treść rysunku:	Węzły dla przyłączy wodociągowych		Rys. nr: 7
			Skala: —
Projektował	mgr inż. Jan Drożdż /specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod-kan/	Nr uprawnień: ZAP/0211/PWBS/18	
Sprawdził	mgr inż. Arkadiusz Kosiński /specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod-kan/	Nr uprawnień: ZAP/0165/PWBS/17	