

SCHEMAT ZASILANIA

ISTNIEJĄCA ROZDZIELNIA


UWAGA: zasilanie sterowników z jednej fazy

Pmax=2.0kW

Imax=9.3A


400/230V, 50Hz
Dopuszczalny pobór mocy
przy COS FI=0,94

TN-S

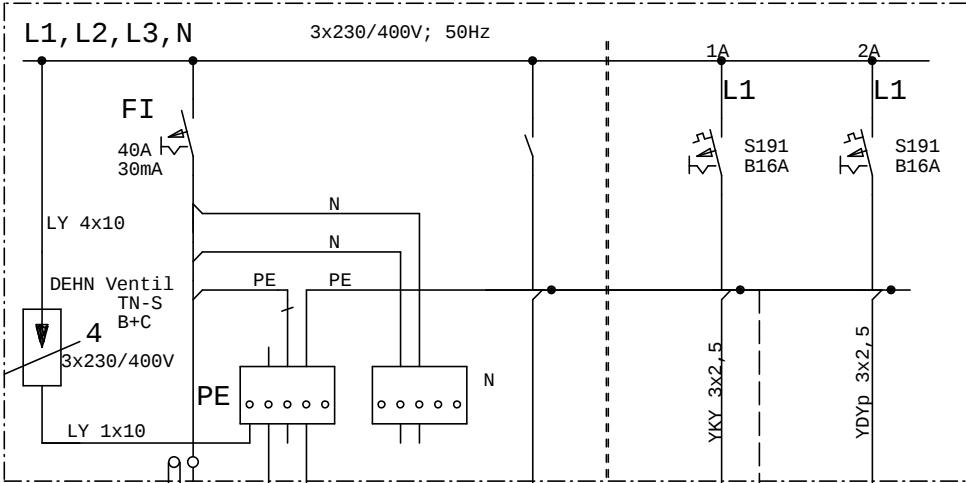

Istn. obwody

ISTNIEJĄCA CZĘŚĆ
CZĘŚĆ OBIEKTA PROJEKTU



Ster.główny
kontener

YKY 3x2,5
L=40 (58)m
PP

BUS EIB 2x2x0,8mm2 ekr.
L=40 (58)m

Ster.1
wymienikownia

LGY 3x1
L=5m
MK1

LGY 2x0,5
L=5m
VF1

LGY 4x0,5
L=5m
YK1

BUS EIB 2x2x0,8mm2 ekr.
L=1m

LGY 3x1
L=5m
MK2

LGY 2x0,5
L=5m
VF2

LGY 4x0,5
L=5m
YK2

LOKALIZACJA WSZYSTKICH ELEMENTÓW INSTALACJI
ZOSTAŁA POKAZANA NA PLANIE ZASILANIA.

A4	Nazwisko	Data	Podpis	Temat: SCHEMAT ZASILANIA	Branża: Elektryczna	rys: E1
Proj.	mgr inż. W. Kosiba upr. ZAP/0067/P00E/07	12.2020		Obiekt: Budynek Szkoły Podstawowej ul. Wolności 14 w Polanowie dz. nr 174 obr. 4 Polanów. Projekt budowlany instalacji gazowej wraz z podłączeniem kotła gazowego w obudowie o mocy 250kW. Inwestor: Miasto i Gmina Polanów, 76-010 Polanów, ul. Wolności 4.	Plik: WSCAD lic. nr 510526	