




Aksonometria instalacji wodociągowej -
zasilanie instalacji i pion

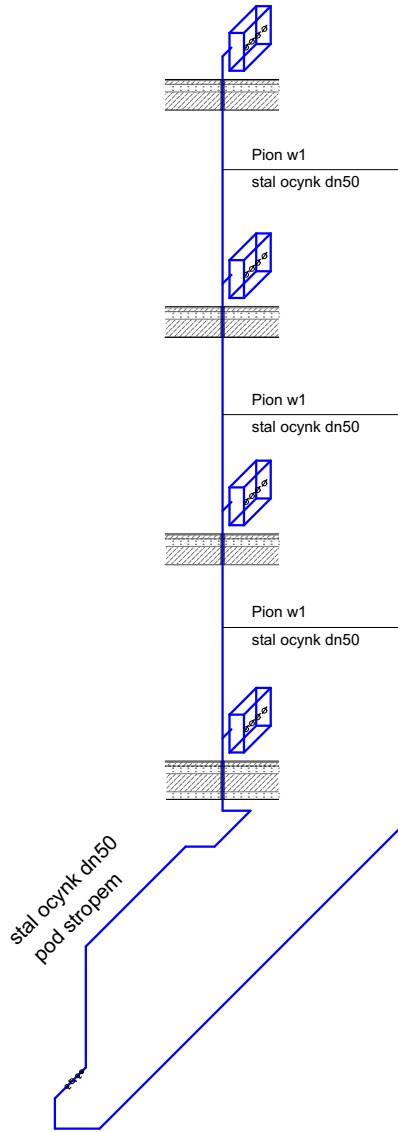

Schemat szafki wodomierzowej

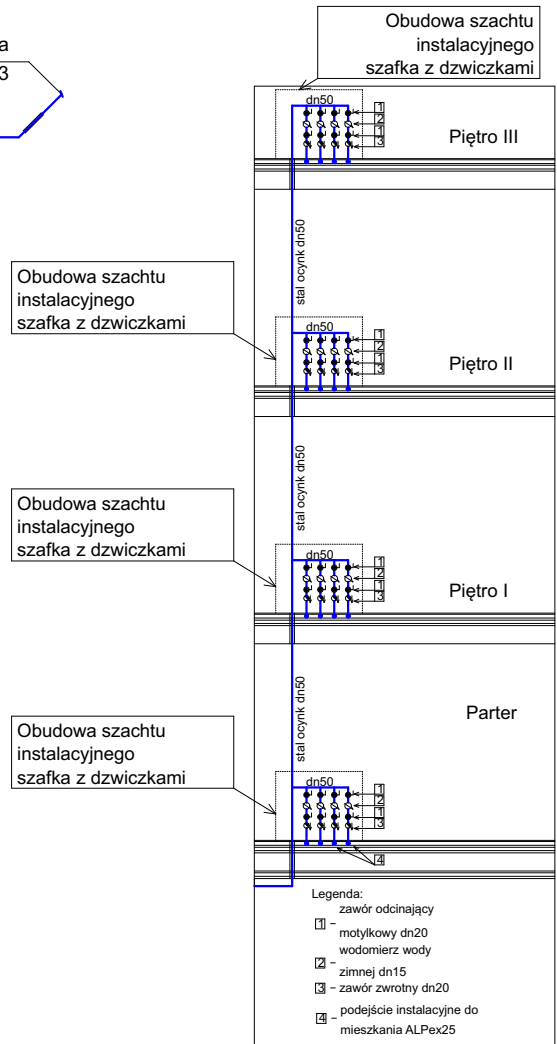

Schemat zestawu wodomierza
głównego (podlicznika) w piwnicy

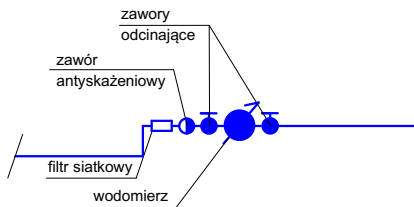

Średnice oraz typ armatury należy uzgodnić z Zarządcą sieci zaopatrującym budynek w wodę, w przypadku jednego przyłącza wspólnego dla kilku budynków, wodomierz główny należy zlokalizować zgodnie z wytycznymi Zarządcy sieci (np. w studni wodomierzowej), w każdym budynku należy zamontować podlicznik

— Instalacja zimnej wody

Nazwa obiektu	Budynek mieszkalny wielorodzinny NR 2		Nr rys.	IS2/21
Przedmiot	AKSONOMETRIA WODY UŻYTKOWEJ PION WODNY.SCHEMAT SZAFEK		Projektował:	mgr inż. Stefan Ciupak upr. nr. ZAP/0197/POOS/11 do projektowania bez ograniczeń w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Adres:	woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat KOSZALIŃSKI, gmina POLANÓW, obręb ewidencyjny 0002, działka nr 11/66.		Sprawił:	mgr inż. Katarzyna Anna Ciupak upr. nr. ZAP/0089/POOS/13 do projektowania bez ograniczeń w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Inwestor	Gmina Polanów ul. Wolności 4 76-010 Polanów		Data	09.2022r.
			Skala	1:100
			Branda	Instalacje Sanitarne
				ATM Projektowanie Anna i Tomasz Molenda Spółka Cywilna ul. Zwycięstwa 40/70, 75-037 Koszalin