ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.
OBIEG GRZEWCZY NR 1

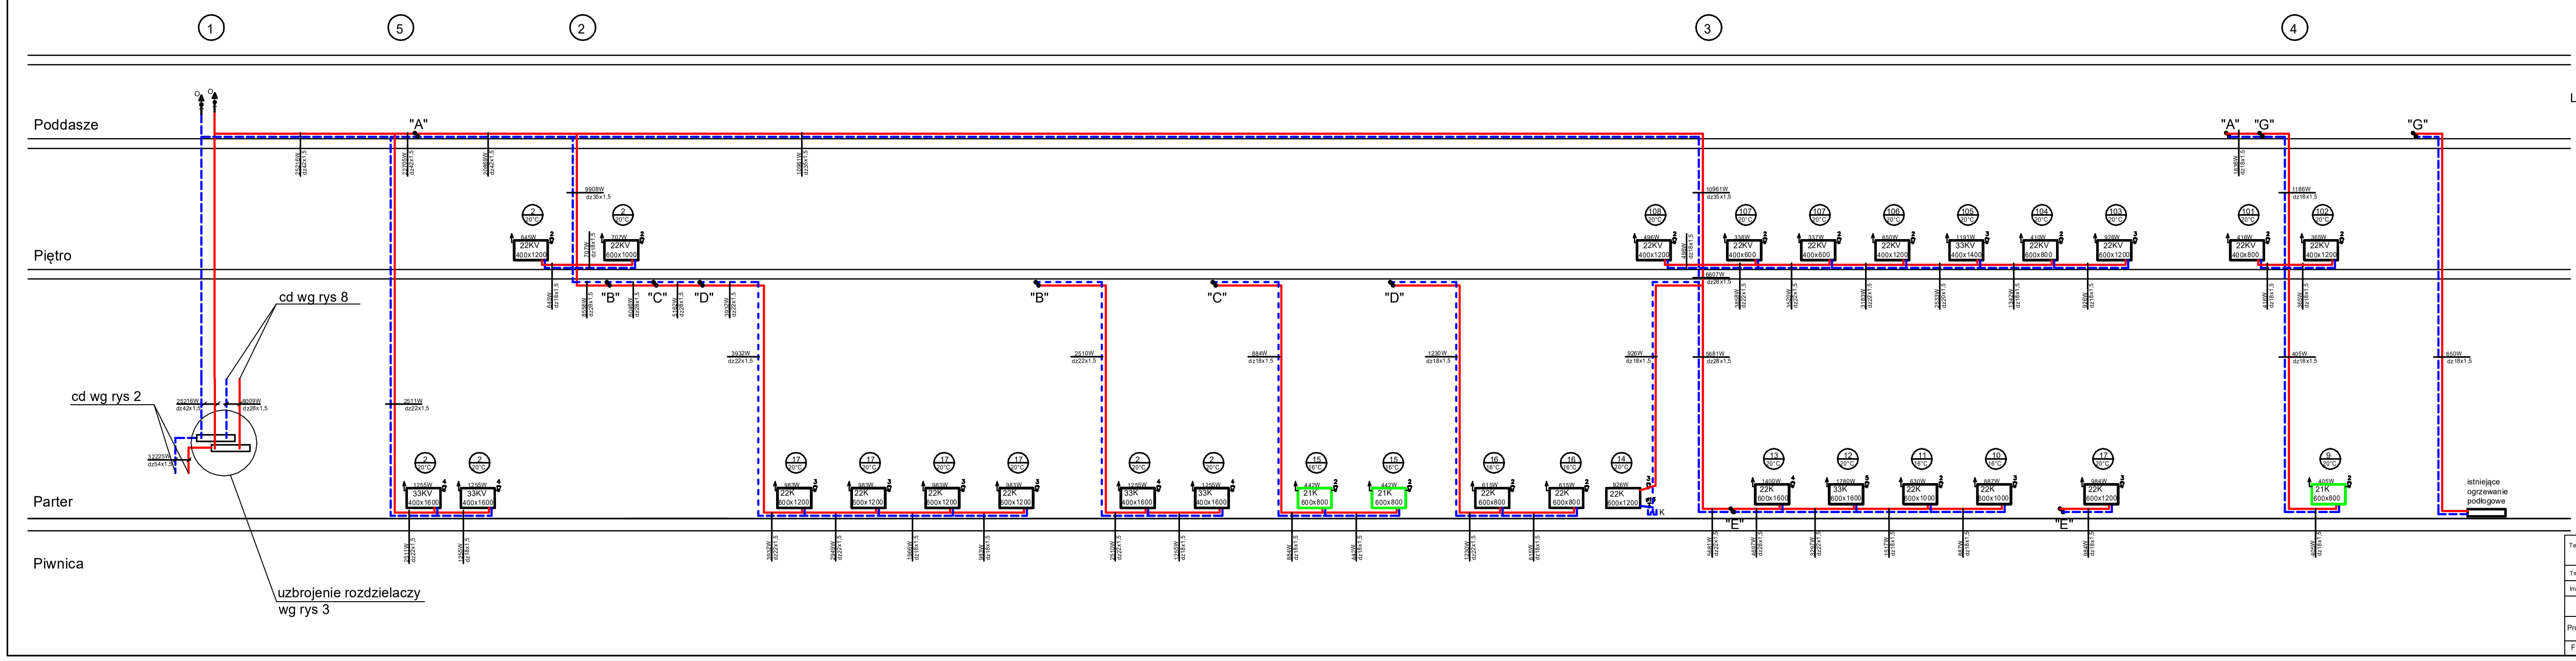

LEGENDA:

- przewód zasilający c.o.
- przewód powrotny c.o.
- 22K 600x800 – grzejnik płytowy kompaktowy z podłączeniem bocznym o wys. 600mm i dług. 800mm
- grzejnik ocynkowany
- dz 15 – średnica przewodu ze stali cienkościennej
- automatyczne odpowietrzenie pionów
- zawór kulowy odcinający Ø15
- 17 / 20°C – numer pomieszczenia wraz z projektowaną temperaturą wewnetrzną
- 8 – numer pionu
- zawór grzejnikowy niezależny od cisnienia Ø15

Temat :	Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Polanowskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Polanów, ul. Polna 4 dz. nr 109/2, 108 i 76, obr. 4 m. Polanów			
Treść:	Rozwinięcie instalacji c.o. - obieg grzewczy nr 1			
Inwestor :	Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów			
				skala 1:100
Projektował :	mgr inż. Piotr Horków	ZAP/0130/PWBS/19		marzec 2024
Funkcja :	Tytuł, Imię, Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Rys nr 7

DELTA
BIURO AUDYTORA ENERGETYCZNEGO
75-525 Koszalin
ul.Piłsudskiego 56
tel./fax:(094) 342 54 64
e-mail:biurodelta@op.pl