


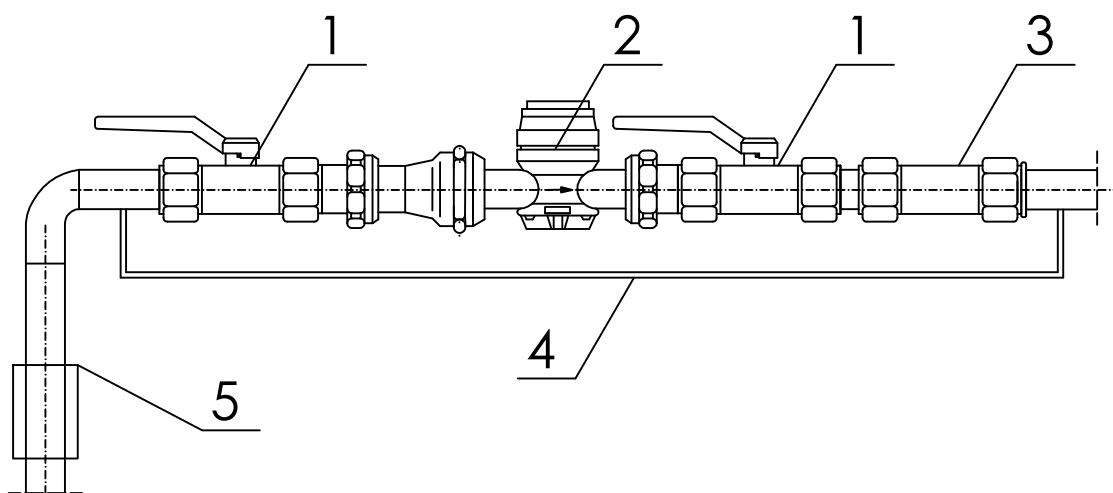

OZNACZENIA DLA ZW1:

- 1 - zawór odcinający kulowy DN 3/4"
- 2 - wodomierz skrzydełkowy DN 15
- 3 - zawór antyskażeniowy typu "EA" DN 3/4"
- 4 - konsola wodomierza
- 5 - Łącznik PE dn 40/ stal DN 32

OZNACZENIA DLA ZW2:

- 1 - zawór odcinający kulowy DN 3/4"
- 2 - wodomierz skrzydełkowy DN 20
- 3 - zawór antyskażeniowy typu "EA" DN 3/4"
- 4 - konsola wodomierza
- 5 - Łącznik PE dn 40/ stal DN 32

OZNACZENIA DLA ZW3:

- 1 - zawór odcinający kulowy DN 1"
- 2 - wodomierz skrzydełkowy DN 25
- 3 - zawór antyskażeniowy typu "EA" DN 1"
- 4 - konsola wodomierza
- 5 - Łącznik PE dn 40/ stal DN 32

*/ - rodzaje zestawów wodomierzowych wg rys. 14-17

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH "GAZSYSTEM"			
OBIEKT BUDOWLANY			
NAZWA: Sieć wodociągowa PE dn 110mm wraz z przyłączami PE dn 40mm.		ADRES: m. Kościemica, gm. Polanów - działki nr: 11/1, 11/2, 13/2, 13/5, 13/8, 13/9, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/9, 23, 55/2, 55/3, 59/4, 59/6, 67/5, 67/6, 68/11, 68/12, 70/2, 71/7, 72/3, 72/4, 72/9, 73, 76/2, 76/4, 76/5, 76/6, 76/7, 77/2, 77/4, 78/3, 78/5, 78/6, 79/3, 87, 88, 89/3, 89/4, 112, 114, 116, 121, obręb 0052 Kościemica.	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI
Projektował:	mgr inż. D. Meyer	sieci i inst. san.	ZAP/0156/POOS/07
Sprawdził:	mgr inż. A. Stępień	sieci i inst. san.	A/NB/8300/125/78
TYTUŁ RYS.: Schematy zestawów wodomierzowych.		DATA:	19.03.24
		SKALA:	b/s
		NR RYS.:	21