


202/3

istniejący słup oświetleniowy
zasilany z szafy S031224

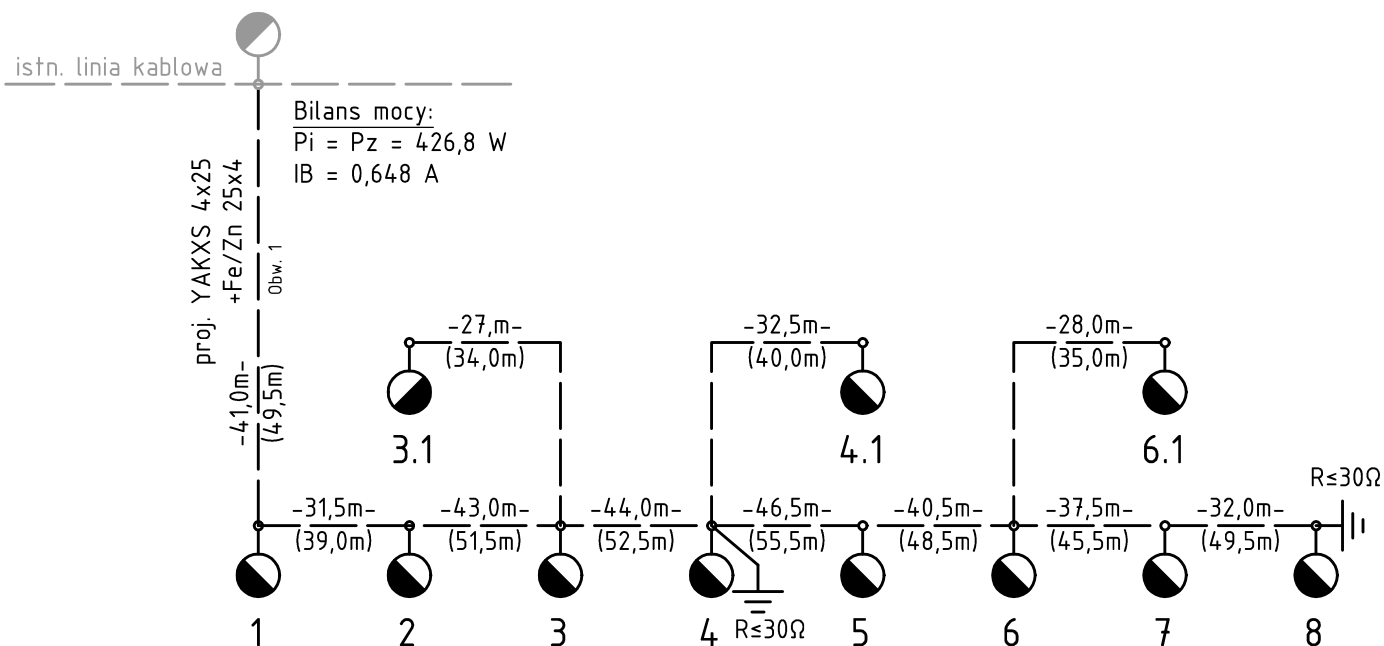

ochrona przeciwporażeniowa:
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
URZĄDZENIA W II KL. OCHRONNOŚCI

układ sieci:
TN-C

LEGENDA



PROJ. OPRAWA OŚWIEŚLENIOWA
oprawa typu LED 38,8W



PROJ. KABEL OŚWIEŚLENIOWY
PROJ. UZIOM PIONOWY

UWAGI:

Równoległe z kablami prowadzić bednarke ocynkowaną Fe/Zn 25x4.
Do bednarki przyłączyć wszystkie słupy.

STANLUKS s.c.

ul. Izaaka Newtona 6D/XI ptr. 60-161 Poznań
tel. kom. 508 243 620, 502 720 550
NIP: 7792512592 REGON: 385245401
e-mail: biuro@stanluks.pl www.stanluks.pl

Inwestor	Gmina Polanów ul. Wolności 4, 76-010 Polanów			
Nazwa inwestycji	Budowa elektroenergetycznej sieci oświetleniowej 0,4kV w ul. Lipowej w Polanowie			
Treść rysunku	Schemat ideowy. Zasilanie oświetlenia			
Stadium	Projekt wykonawczy			
Branża	Elektryczna			DATA
Projektował	Tomasz Hibner	WKPI/0212/POOE/19	1-2/25	21-02-2025r. SKALA ---
Opracował	Łukasz Gnaciński	----		
Sprawdzał	Jakub Wróblewski	WKPI/0255/POOE/15		
				NR RYS. E-2