


Schemat technologiczny

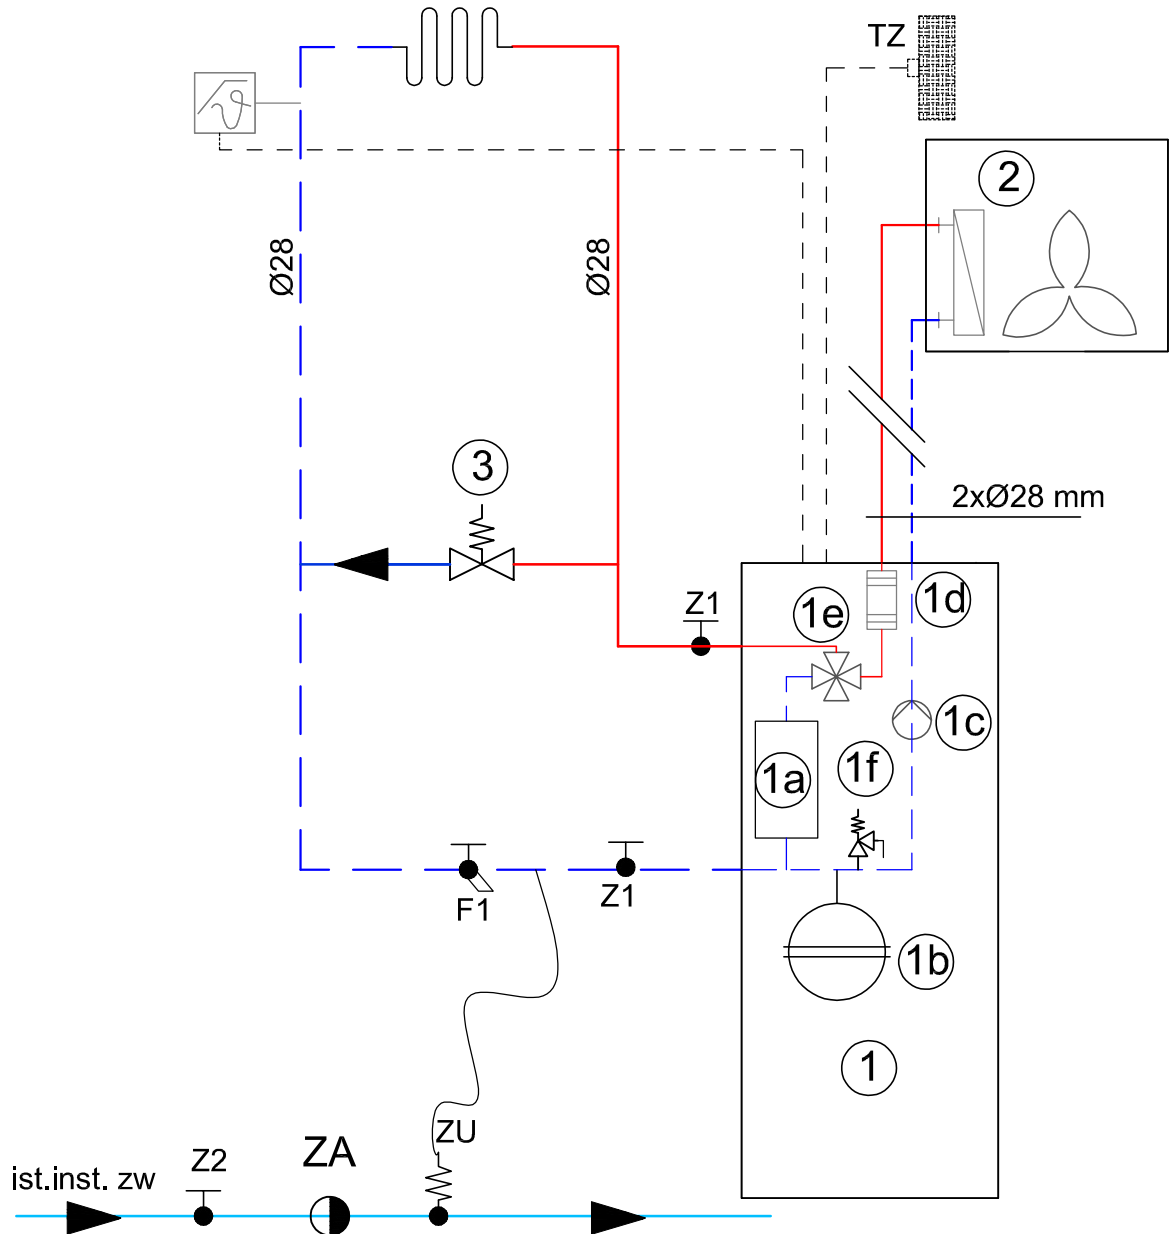

- 1 Jednostka wewnętrzna PC
- 1a Bufor wody grzewczej
- 1b Naczynie wzbiornicze wbudowane
- 1c Pompa obiegowa wbudowana
- 1d Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej
- 1e Zawór przełączający wbudowany
- 1f Zawór bezpieczeństwa wbudowany
- 2 Jednostka zewnętrzna PC
- 3 Zawór upustowy dn25 szt. 1
- Z1 Zawór odcinający dn25 szt. 2
- Z2 Zawór odcinający dn20 szt. 1
- ZA Zawór antysażeńiowy dn20 szt.1
- ZU Zawór do uzup. zładu dn15 szt. 1
- F1 Filtr siatkowy dn25 szt. 1

Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej –
Garbno 19, dz. nr 4/4 obr. Garbno ,Gmina Polanów

Schemat technologiczny instalacji pompy ciepła

Inwestor: Gmina Polanów
ul. Wolności 4, 76-010 Polanów

Projektant:	inż. Ewa Horków	ZPNB-U.73427/22/98 ZAP/IS/3312/02		wrzesień 2024
Funkcja	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala
				Rys. 2

DELTA
BIURO AUDYTORA ENERGETYCZNEGO



75-411 Koszalin
ul. Partyzantów 17
tel./fax: (094) 342 54 64
e-mail: biurodelta@wp.pl