


Schemat rozdzielnicy RK

Ochrona od porażeń - szybkie odłączenie napięcia t=0,2s

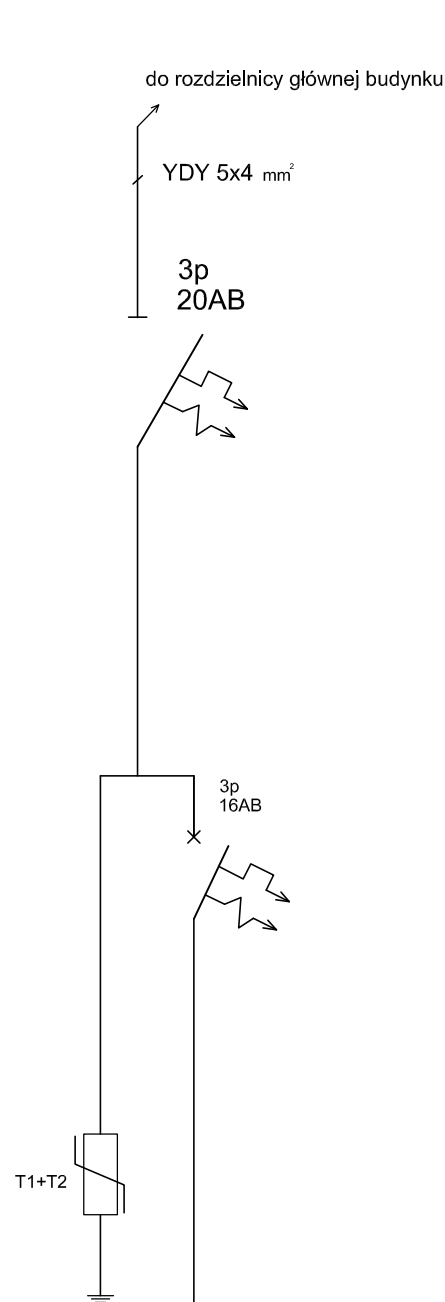

Układ sieci	TNC-S
Un	230/400 V
Pn	10 kW
Ki	0,5

Nr obwodu		
Odbiornik		Pompa ciepła
Przewód		YDY 5x4 mm ²

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej na terenie dz. nr 4/4, obr. Garbno, gm. Polanów				
Schemat rozdzielnicy RK				
Inwestor: Gmina Polanów ul. Wolności 4, 76-010 Polanów				
Opracował:	mgr inż. Andrzej Majkowski	57/W/98		wrzesień 2024
Projektant:	mgr inż. Maria Polak	UAN/N/7210/26/90		Skala
Funkcja	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Rys.2

DELTA
BIURO AUDYTORA ENERGETYCZNEGO



75-411 Koszalin
ul. Partyzantów 17
tel./fax: (094) 342 54 64
e-mail: biurodelta@wp.pl