




Aksonometria instalacji wodociągowej -  
zasilanie instalacji i pion

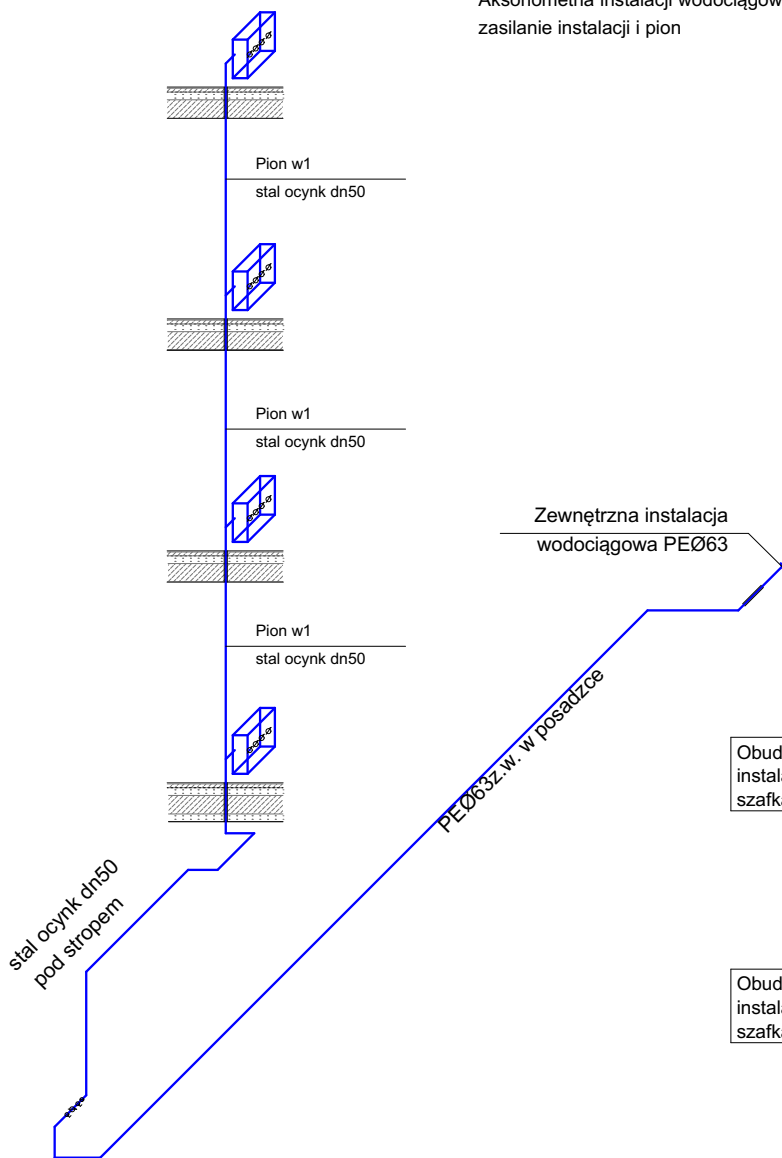

Schemat szafki wodomierzowej

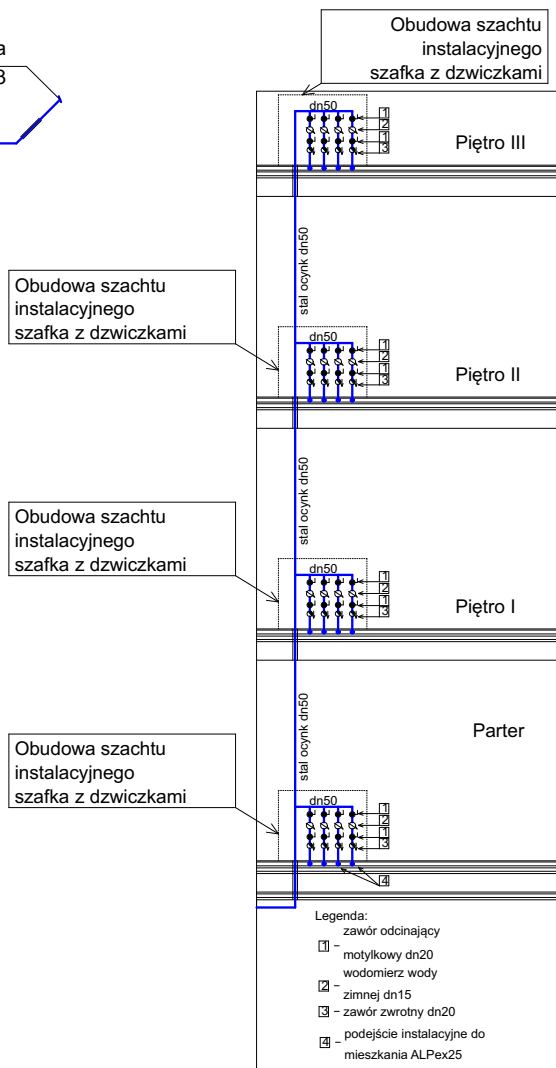

Schemat zestawu wodomierza  
głównego (podlicznika) w piwnicy

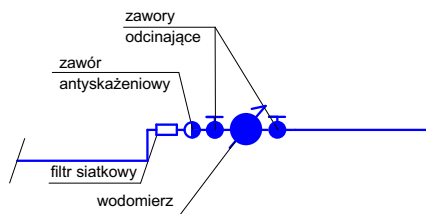

Średnice oraz typ armatury należy uzgodnić z Zarządcą sieci zaopatrującym budynek w wodę, w przypadku jednego przyłącza wspólnego dla kilku budynków, wodomierz główny należy zlokalizować zgodnie z wytycznymi Zarządcy sieci (np. w studni wodomierzowej), w każdym budynku należy zamontować podlicznik

— Instalacja zimnej wody

|                  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa obiektu    | Budynek mieszkalny wielorodzinny NR 4                                                                       |  | Nr Rys.                                                                                                                                                                                                                                 | IS4/21                                                                                                                                                                                                                                          |
| Przebieg (tytuł) | AKSONOMETRIA WODY UŻYTKOWEJ<br>PION WODNY.SCHEMAT SZAFEK                                                    |  | mgr inż. Stefan Ciupak<br>upr. nr. ZAP/0197/POOS/11<br>do projektowania bez ograniczeń<br>w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,<br>instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,<br>gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | mgr inż. Katarzyna Anna Ciupak<br>upr. nr. ZAP/0089/POOS/13<br>do projektowania bez ograniczeń<br>w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,<br>instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,<br>gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |
| Adres:           | woj. ZACHODNIOPOMORSKIE,<br>powiat KOSZALIŃSKI, gmina POLANÓW,<br>obręb ewidencyjny 0002, działka nr 11/66. |  | Data<br>09.2022r.                                                                                                                                                                                                                       | Skala<br>1:100                                                                                                                                                                                                                                  |
| Investor         | Gmina Polanów<br>ul. Wolności 4 76-010 Polanów                                                              |  | Branża<br>Instalacje Sanitarne                                                                                                                                                                                                          | ATM Projektowanie<br>Anna i Tomasz Molenda Spółka Cywilna<br>ul. Zwycięstwa 40/70, 75-037 Koszalin                                                                                                                                              |