

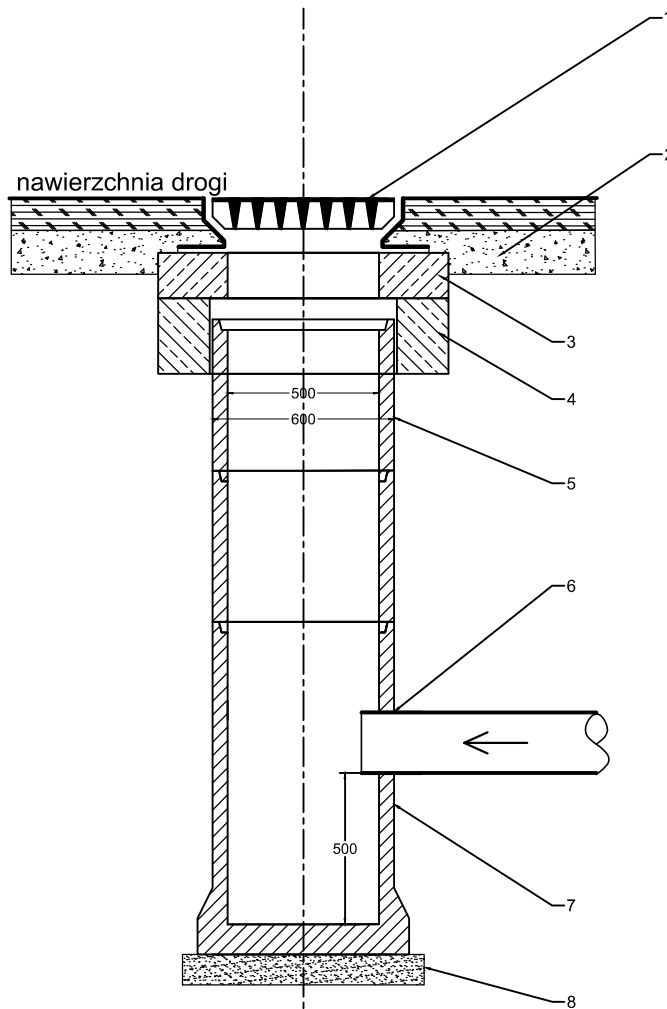


Wpust deszczowy DN 500 z osadnikiem

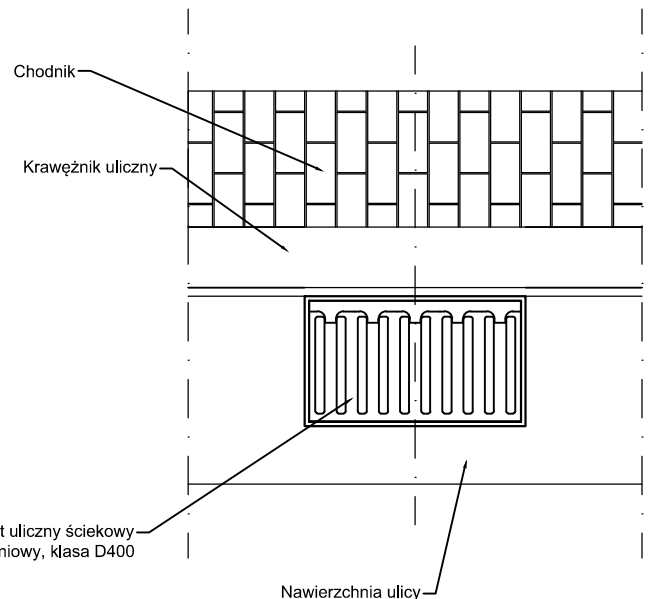

- 1 - Wpust żeliwny klasy D400
- 2 - Podbudowa wg projektu drogowego
- 3 - Pierścień utrzymujący DN960/150
- 4 - Pierścień odciążający DN960/250
- 5 - Rura pośrednia DN500,
h=1000, 750, 500 lub 350mm
- 6 - Przejście szczelne dla rur PVCØ200
- 7 - Element dennej DN500, h=1000,
z prefabrykowanym dnem;
wysokość osadnika hos=0,5m
- 8 - Piasek gr. 10cm, ls=0,98

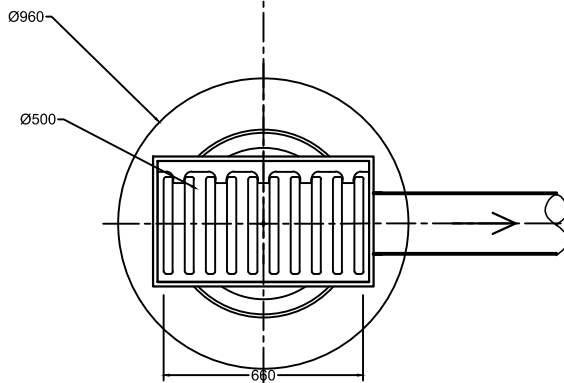

SANIWENT
PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz

75-430 Koszalin, ul. Cyprijska 12/15
tel. 698-731-508
mail: saniwent@wp.pl
www.saniwent.pl

TYTUŁ
OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA DROGI- ULICY RÓŻANEJ W POLANOWIE WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ ELEKTROENERGETYCZNEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO
ul. Różana, m. Polanów, gmina Polanów

TYTUŁ RYSUNKU

WPUST ULICZNY BETONOWY Z KRATĄ UCHYLNĄ

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	SKALA	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz	upr. nr ZAP/0186/PWOS/08	sieci i instalacje sanitarne		1:25	maj 2016
SPRAWDZAJĄCA	mgr inż. Monika Machniewska	upr. nr ZAP/0103/PWOS/12	sieci i instalacje sanitarne		NR RYS.	S6
OPRACOWAŁA	inż. Martyna Księżniakiewicz		sieci i instalacje sanitarne			