

Zakład Usług Komunalnych
w POLANOWIE
ul. Stawna 2, 76-010 Polanów
tel. 94 3188-206, fax 94 3188-598

Polanów 03.10.2022r.

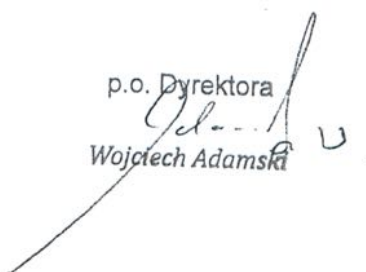
o.d. 1726/2022

BIURO INŻYNIERSKIE BUDZISZ sp. z o.o.
ul. Przyjaciół 21
76-024 Konikowo

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej w miejscowości Rosocha, gmina Polanów
w celu wykonania dokumentacji technicznej sieci wodociągowej Rosocha-Dadzewo.

1. Włączenia dokonać poprzez wstawienie trójnika w sieci wodociągowej Dn 110 w miejscu zaproponowanym i wskazanym na mapie.
2. Za trójnikiem należy zamontować zasuwę odcinającą.
3. Sieć zaprojektować z rur PE 110.
4. W miejscowości Dadzewo zaprojektować zasuwę odcinającą dla tej miejscowości, jak i zasuwy na odgałęzieniach sieci.
5. W miejscowości Dadzewo należy zaprojektować hydranty P-poż oraz do odpowietrzania sieci.
6. Przyłącza wodociągowe zaprojektować z rur PE 40.
7. Przejścia pod drogami wykonać w rurach osłonowych.
8. Ciśnienie na wyjściu z hydroforni Gilewo wynosi 0.76 MPa, w miejscowości Rosocha ciśnienie na sieci wynosi 0.26 MPa.

p.o. Dyrektora


Wojciech Adamski